


◇ 名古屋市教育センターへの御案内

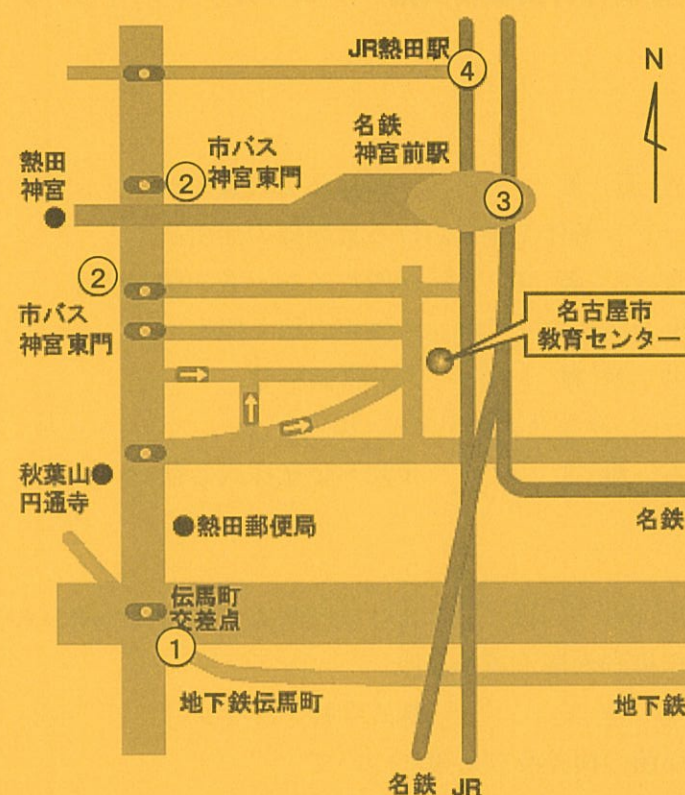

<最寄り駅>

- ① 地下鉄「伝馬町」下車 2番出口北東へ約5分
- ② 市バス「神宮東門」下車 南東へ約5分(南行き)
東へ約5分(北行き)
- ③ 名鉄「神宮前」下車 南へ約5分
- ④ JR東海「熱田」下車 南へ約10分

※ 御来場には、公共交通機関を御利用ください。
※ 建物内、敷地内は全面禁煙です。

第 3 2 回

愛知県建築物環境衛生管理研究集会

— より快適な建築物の環境をめざして —

日 時 / 平成30年2月1日(木)
午前10時から午後4時まで

場 所 / 名古屋市教育センター 講堂
名古屋市熱田区神宮三丁目6番14号

主 催 / 一般社団法人愛知ビルメンテナンス協会
一般社団法人名古屋ビルディング協会
公益社団法人愛知県ペストコントロール協会
公益社団法人全国建築物飲料水管理協会中部支部
愛知県飲料水水質管理協会
愛知県管工事業協同組合連合会
愛知県
名古屋市
豊橋市
岡崎市
豊田市

参 加 料 / 無 料
(なお、事前申し込みは不要です。)

問合せ先：愛知県健康福祉部保健医療局生活衛生課
電話 052-954-6299 (ダイヤルイン)

プ ロ グ ラ ム

○ 開会のことば

主催者あいさつ

10:00～10:10

加 藤 憲 司

一般社団法人愛知ビルメンテナンス協会会長

牧 野 大 公

豊橋市健康部保健所生活衛生課長

○ 研究発表

10:20～10:55

座 長 田 村 励 治 愛知県飲料水水質管理協会

1. 「飲料水分析における精度管理」(その12)

「亜鉛及びその化合物」と「鉄及びその化合物」の分析について

夏 目 訓 良

愛知県飲料水水質管理協会

2. 貯水槽水道における水の滞留と従属栄養細菌の関係について(その2)

山 内 陽 介

一般社団法人愛知県薬剤師会 生活科学センター

3. ホルムアルデヒドの分析法における精度とコストの比較

荻 谷 あ ず み

一般財団法人東海技術センター

10:55～11:30

座 長 小 池 勝 愛知県管工事業協同組合連合会

4. 小規模貯水槽水道の点検・指導について

吉 見 千 恵

名古屋市上下水道局給排水設備課

5. トイレ操作ピクトグラム標準化について

江 口 忠 三

TOTO株式会社中部支社

6. 小規模貯水槽水道における衛生管理の実態調査と啓発

宮 地 孝 昌

岡崎市保健所

11:30～11:55

座 長 坂 倉 弘 康 公益社団法人愛知県ペストコントロール協会

7. I P Mにおける環境整備と衛生害虫発生に関連性

伊 古 野 太 志

株式会社三清社

8. クロギブリ駆除後の再侵入調査の一事例

菅 谷 侑 太 郎

中部環境サービス株式会社

○ 休 憩

11:55～13:00

○ 特別講演

13:00～14:00

「衛生管理 ～動物とともに～」

齋 藤 富 士 雄

(豊橋総合動植物公園 アニマルアドバイザー)

○ 研究発表

14:05～14:40

座 長 首 藤 健

一般社団法人愛知ビルメンテナンス協会

9. 食品工場オープン解体工事における集塵機の活用法

祖 父 江 義 光

赤門ウイレックス株式会社

10. 環境に配慮したアルカリイオン水採用の取り組み

安 井 逸 雄

大成株式会社

11. スマートタウン みなとアクルスについて

神 谷 康 之

東邦不動産株式会社

14:40～15:15

座 長 近 藤 千 雅

公益社団法人全国建築物飲料水管理協会中部支部

12. きれいな小規模貯水槽水道を維持

岩 崎 達 矢

株式会社アイケン

13. レジオネラ属菌の検査及び対策について

幸 田 英 顕

藤吉工業株式会社 水処理技術研究所

14. 特別養護老人ホームにおけるレジオネラ症に係る設備調査について

中 村 優 里

名古屋市西保健所

15:15～15:50

座 長 小 島 正 昭

愛知県春日井保健所

15. 公園に水遊び可能として設置された人工池の衛生管理状況調査について

飯 田 篤

愛知県豊川保健所

16. 愛知県における特定建築物の監視指導について

金 原 紀 章

愛知県衣浦東部保健所

17. 港区内のテーマパークにおける空気環境等調査結果について

嶋 崎 良

名古屋市港保健所

○ 閉会のことば

坂 直 樹

一般社団法人名古屋ビルディング協会副会長